



VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE a.s.

## TISKOVÁ ZPRÁVA



### SPOJILSKÝ ODPAD JIŽ NEBUDE OHROŽOVAT OBYVATELE PARDUBIC

**Pardubice, 26.5.2009 – Ve středu, 27.5. v 10 hod proběhne nedaleko centra Pardubic zkouška nové čerpací stanice, která má v případě hrozby povodní na potoce zvaném Spojilský odpad za úkol přečerpávat vodu do Chrudimky a tím zabránit zaplavení okolního území.**

Čerpací stanice zajistí přečerpání vody ze Spojilského odpadu do Chrudimky v případech, kdy nebude možné zajistit její odtok potrubím do Labe, ať už z důvodu nedostatečné kapacity potrubí pod Chrudimkou nebo vysokého stavu vody v Labi. Zabrání se tak vylití vody z koryta, následnému zaplavení okolního území a také zaplavení kanalizace, jejíž odlehčovací stoky jsou zaústěny do Spojilského odpadu.

„Nová čerpací stanice, která byla vybudována v místě, kde Spojilský odpad vtéká do shybky pod Chrudimkou, která následně ústí do Labe pod nedalekým jezem, je součástí stavby protipovodňových opatření na Spojilském odpadu a má zabránit případnému zaplavení území v jeho okolí“ říká Michal Kolářek, předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Výstavba čerpací stanice se dvěma čerpadly o celkovém výkonu cca 4000 l/s byla součástí projektu Labe-Loučná, jímž společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. s přispěním Evropské unie a Státního fondu životního prostředí ČR realizuje rozsáhlou dostavbu a rekonstrukci kanalizační sítě v Pardubicích a okolí. Náklady na tuto stavbu dosáhly částky 2,5 milionu EUR.

Projekt Labe-Loučná je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti. Celkové náklady projektu dosáhnou výše 27 milionů EUR. Dotace z Fondu soudržnosti Evropské unie činí 12,5 milionů EUR. Projekt byl zahájen v roce 2007 a bude dokončen v roce letošním.

Více informací o celém projektu získáte na [www.vakpce.cz](http://www.vakpce.cz)

#### Kontakty:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
[www.vakpce.cz](http://www.vakpce.cz)

Ing. Michal Kolářek  
předseda představenstva  
tel.: 466 859 509, fax.: 466 511 200  
e-mail: [michal.kolacek@mmp.cz](mailto:michal.kolacek@mmp.cz)

Ing. Josef Fedák  
ředitel společnosti  
tel.: 466 798 412, fax.: 466 304 643  
e-mail: [fedak@vakpce.cz](mailto:fedak@vakpce.cz)

Příloha: Orientační mapka umístění čerpací stanice na Spojilském odpadu (následující strana)  
Popis přiložené fotografie: Pohled přes Chrudimku na čerpací stanici na Spojilském odpadu



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti a pomáhá snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi občany Evropské unie.




VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE a.s.

## TISKOVÁ ZPRÁVA



### Orientační mapka umístění čerpací stanice na Spojském odpadu

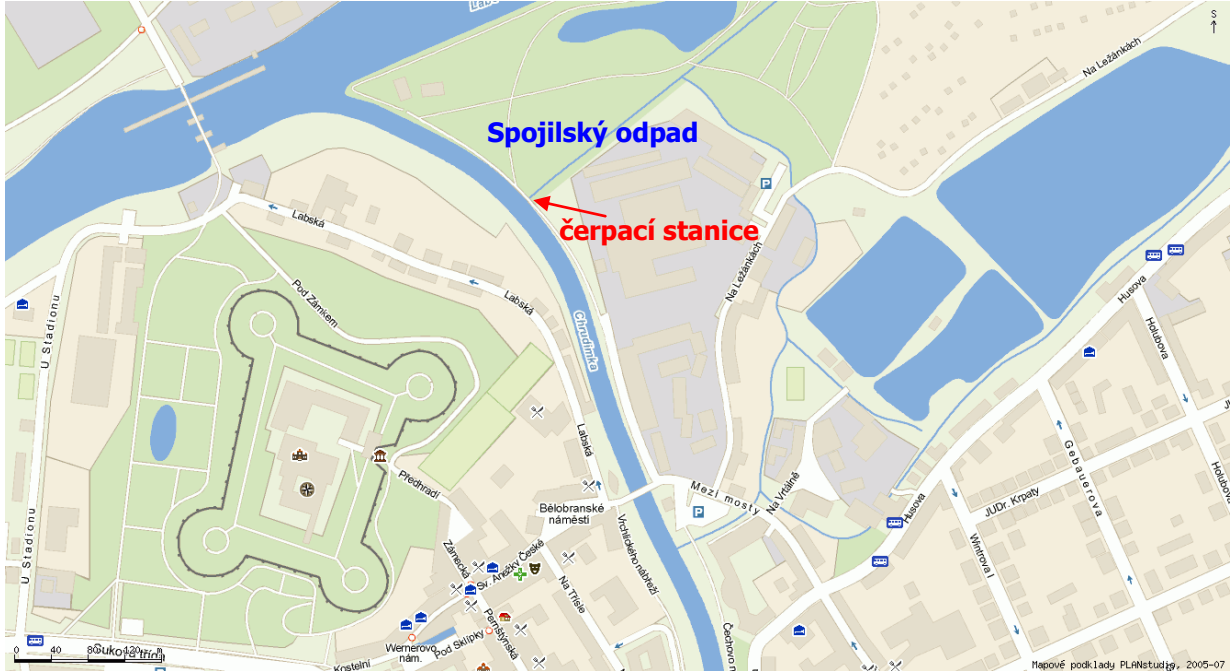

Pohled přes Chrudimku



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti a pomáhá snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi občany Evropské unie.